


**GMV****Kit per centraline in armadio locale macchina**  
**Kit for power unit located in machine room cabinet**

doc.n°: 07\_083/A

data: 12/11/2003

pagina1 / 1 sezione 4

file: 07\_083.fm

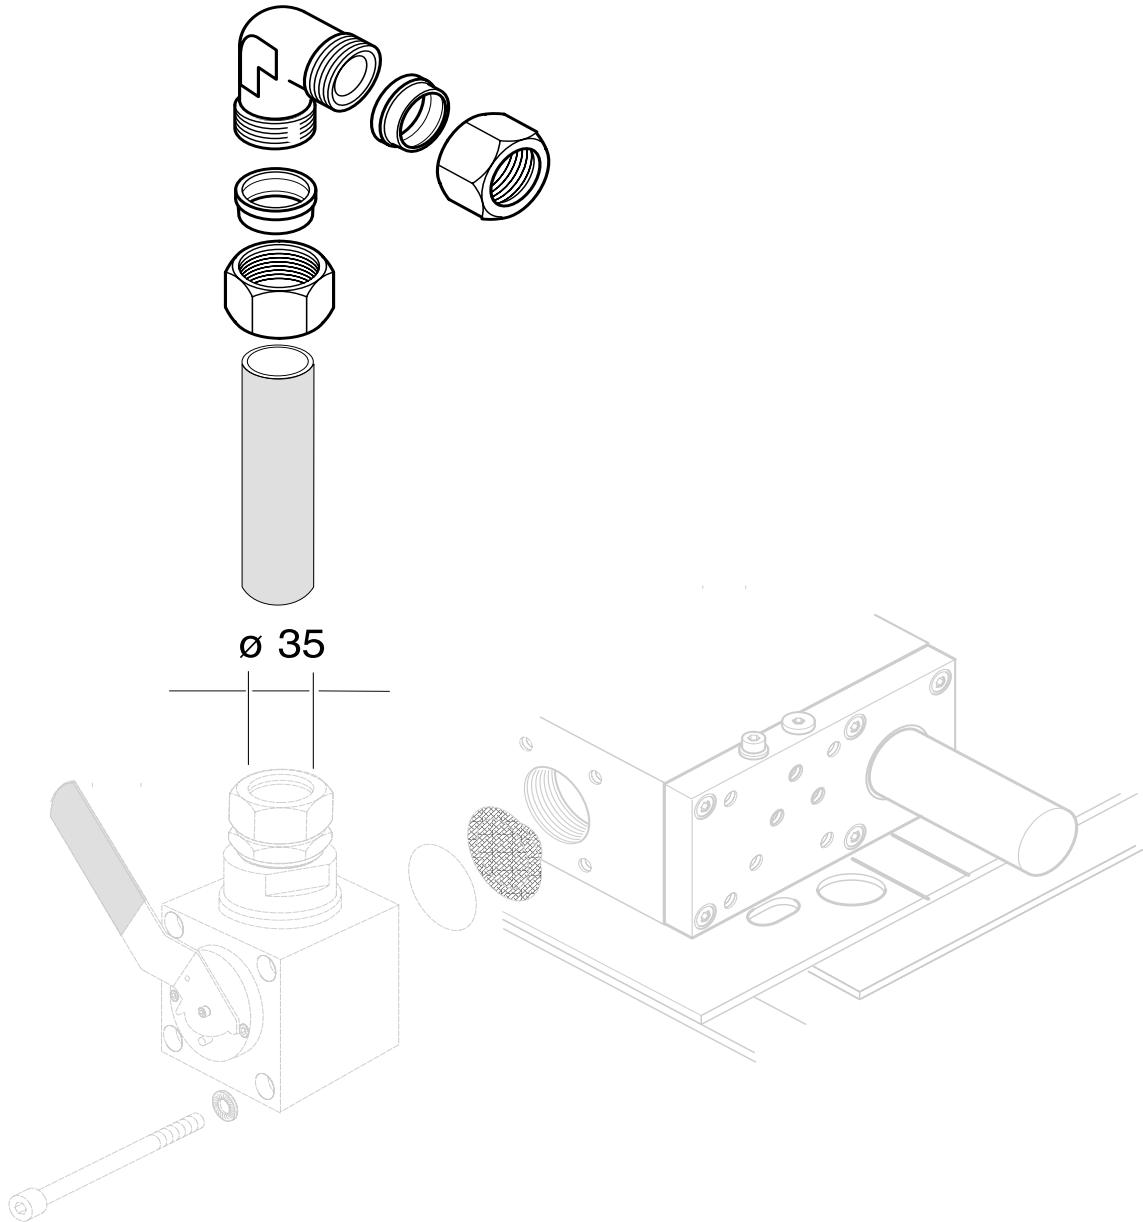

<b>descrizione</b>	<b>description</b>	<b>codice / code</b>
Kit adeguamento in armadio fino 150 l/m	kit for location in cabinet 150 l/min	R8 1000 002